

**№ 36/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Қандыағаш қ.
Актіні толтыру орны

30.05.2024 ж.
Уақыты 18:59

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Мұғалжар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 15.05.2024 ж. № 36

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
РЯТОВ МАКСАТ АБИЛТАЕВИЧ - Бастық
МҰХТАР АСЛАН БЕРІКҰЛЫ - Бас маман
СЕГИЗБАЕВА ЖУЛДЫЗ КАЛМАҒАНБЕТКЫЗЫ - Аға инженер
ИКЛАСОВ ДАУЛЕТ САТЖАНОВИЧ - Инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
"Ақтөбе облысының білім басқармасы Мұғалжар ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Сабындыкөл бастауыш мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
"Сабындыкөл бастауыш мектебі" КММ, АҚТӨБЕ, МҰҒАЛЖАР, Сабындыкөл, Тапақ Тілегенұлы Тлегенов (КӨШЕСІ), 12.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 20.05.2024 - 30.05.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды
"Сабындыкөл бастауыш мектебі" КММ бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу барысында өрт қауіпсіздігі бойынша бұзушылықтар анықталды..


"Сабындыкөл бастауыш мектебі" КММ

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы сәйкес емес. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 70-тармағының 9-тармақшасы.;	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп ғимаратының 1 қабатының эвакуациялау жоспарлары, осы Қағидаларға 2-қосымшада келтірілген эвакуациялау	8 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты


	жоспарын жасау жөніндегі нысанға сәйкес емес. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12 тармағы;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп ғимаратының толығымен автоматты өрт дабылы жүйесі ақаулы күйде. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6 тармағы);;	29 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп ғимаратының 1 қабатында электр сымдарының өзектерін қосу қысу, дәнекерлеу, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштардың көмегінсіз бұрау арқылы жүргізілген. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 80-тармағы);;	84 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және оларды жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша келісім-шарт жоқ. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 64 тармақтың 2 тармақшасы);;	120 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар-графикі мен регламенті жоқ. (Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 70 тармағының 8 тармақшасы);;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

✓ Жангелдылова Т.С. 

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

✓ Жангелдылова Т.С. 

Қосымша « ___ » парақта



«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫ МҰҒАЛЖАР
АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ
«САБЫНДЫКӨЛ
БАСТАУЫШ МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«САБЫНДЫКУЛЬСКАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЯ МУГАЛЖАРСКОГО
РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АКТЮБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

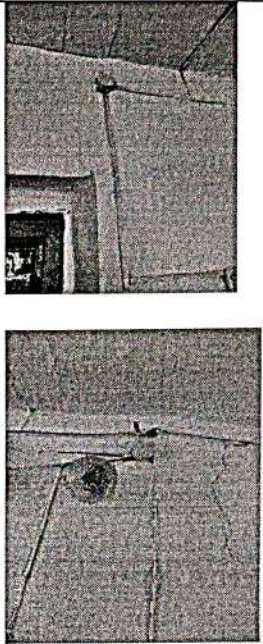
Мұғалжар ауданы, Сабындыкөл ауылы,
Т.Тлегенов көшесі, 12-ст-е
E-mail: zhandeldina@bk.ru
2024 жылғы «__» ____

Мугалжарский район, село Сабындыкуль
Т.Тлегенов, 12-ст-е
E-mail: zhandeldina@bk.ru
от «_04_» _09_ 2024 год

Мұғалжар ауданының ТЖБ бастығы
М.А.Рятовқа

«Сабындыкөл бастауыш мектебі» КММ профилактикалық бақылау жүргізу барысында өрт қауіпсіздік қағидалары бойынша анықталған бұзушылықтардың орындалғандығы жөнінде мәлімдеймін.

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі	Бұзушылықтардың орындағаны туралы	Фотосурет
1	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуді және оларды жоспарлы-алдын ала жөндеуді орындайтын келісім шартпен қамтамасыз етілмеген, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі	Орындалды. Келісім шарт жасалды.	Бұйрық №199 23.05.2024 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт.

	қағидаларының 64-тармағы		
2	Ағаш конструкцияларын сынау хаттамасын ресімдей отырып ,отқа төзімді өңдеудің жай-күйіне сынақтар жүргізу.ҚР ӨҚҚ 21.02.2022 ж. №55,22 тармақ	Орындалды .Келісім шарт жасалды.	Бұйрық №234 19.06.2024 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт.
3	Мектептің электр шамдары мен шырағданның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағдандарды жол бермеу. (ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 жылғы №55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 81-тармағы 2-тармақшасы	Орындалды	

Мектеп меңгерушісі:



Г.С.Жандельдина